

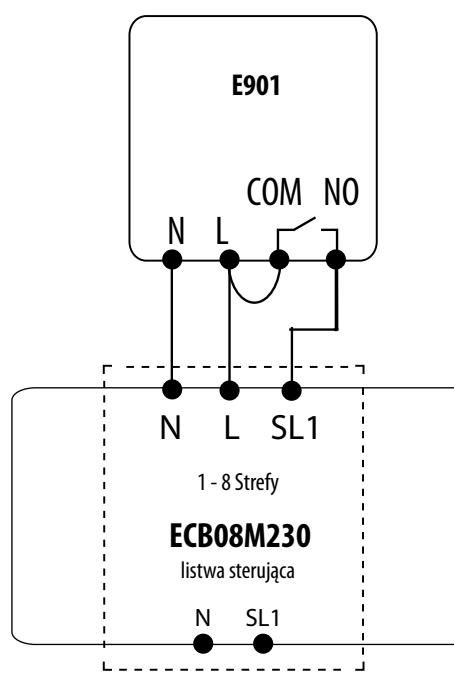


SCHEMAT PODŁĄCZEŃ - E901

Programowany, przewodowy regulator temperatury

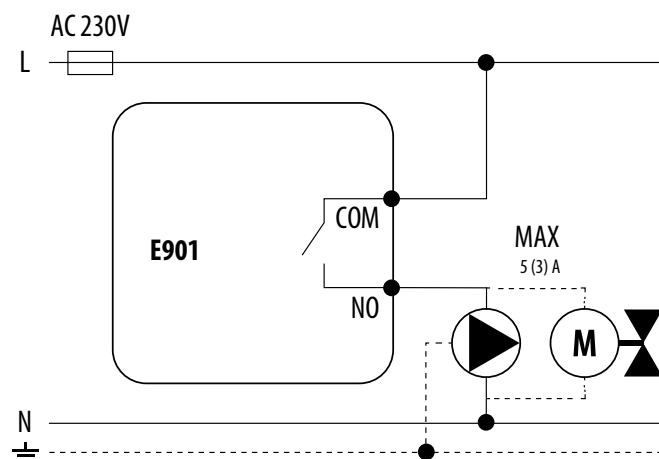

LEGENDA

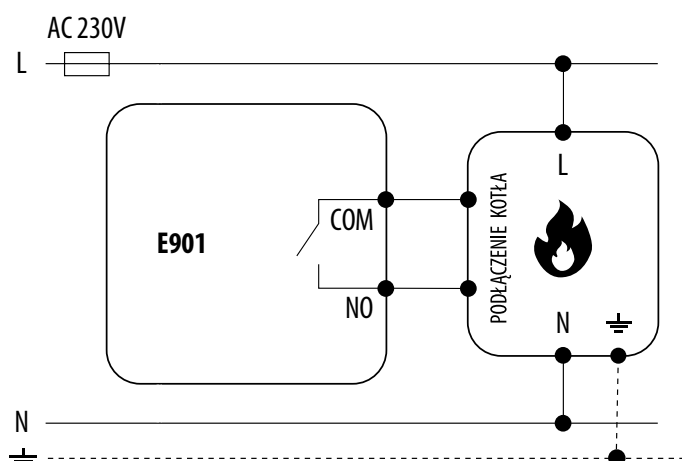

Kocioł - Podłączenie kotła - Styki w kotle do podłączenia regulatora ON/OFF (wg instrukcji kotła)



Pompa



Siłownik zaworu

L, N

Napięcie zasilania 230V AC



Uziemienie



Bezpiecznik

COM, NO

Styki beznapięciowe wyjściowe



Styk normalnie otwarty (zwierany)