

SCALA2 – to:

IDEALNE CIŚNIENIE
DLA TWOICH
POTRZEB


NISKI POZIOM
HAŁASU

KOMPAKTOWA
BUDOWA I ŁATWY
MONTAŻ




Idealne ciśnienie wody


Zmieniające się ciśnienie wlotowe

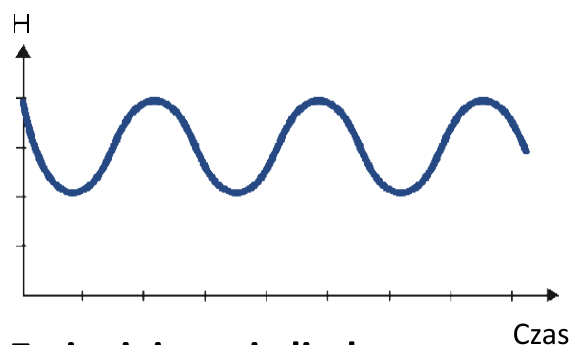

Zmieniająca się liczba punktów rozbioru wody

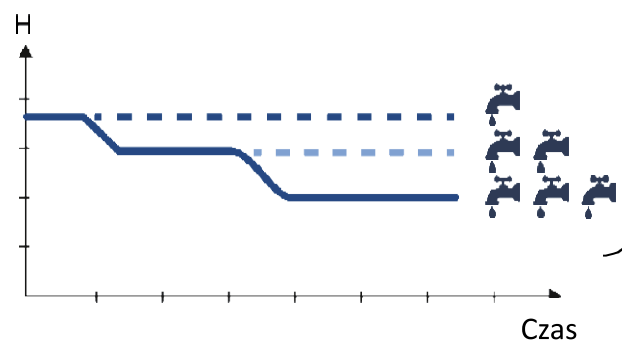

Stałe ciśnienie tłoczenia!

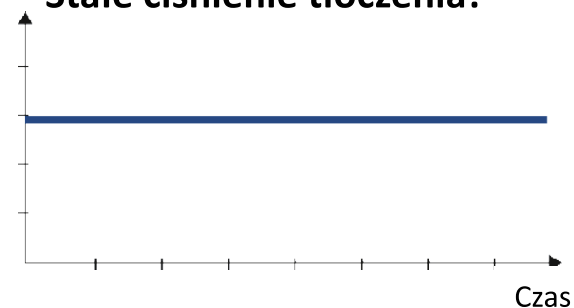

Niski poziom hałasu - cicha praca



47 dB
SCALA2



48 dB
Nowoczesna
zmywarka



57 dB
Rozmowa



80 dB
Duży ruch
samochodowy



90 dB
Kosiarka
do trawy

Zwarta budowa – możliwość montażu w szafkach kuchennych



Łatwy montaż i uruchomienie

Wszystko w jednym:

w pełni zintegrowane urządzenie
do podwyższania i stabilizacji ciśnienia wody
(pompa, silnik, zbiornik, zawory zwrotne)

Duży korek zalewowy: łatwe zalewanie pompy
bez potrzeby użycia jakichkolwiek narzędzi

Samozasysanie: brak potrzeby zalewania
rurociągu ssawnego


Montaż: wewnątrz pomieszczeń
jak i na zewnątrz

Wybór ciśnienia tłoczenia: zgodnie
z aktualnymi potrzebami użytkownika




Zastosowania typowe


**PODNOSZENIE I STABILIZACJA
CIŚNIENIA WODY PRZY ZASILANIU
Z SIECI WODOCIĄGOWEJ**

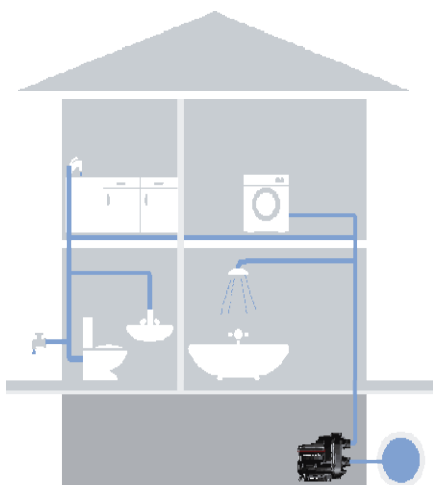

**PODNOSZENIE I STABILIZACJA
CIŚNIENIA WODY PRZY ZASILANIU
ZE ZBIORNIKA**

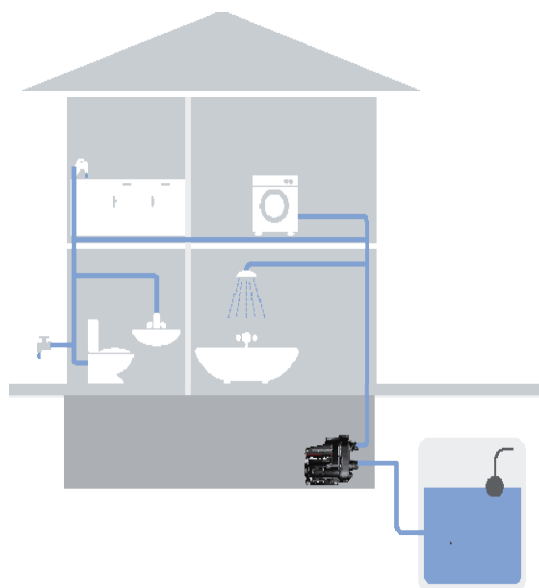

**PODNOSZENIE I STABILIZACJA
CIŚNIENIA WODY PRZY ZASILANIU
ZE STUDNI**

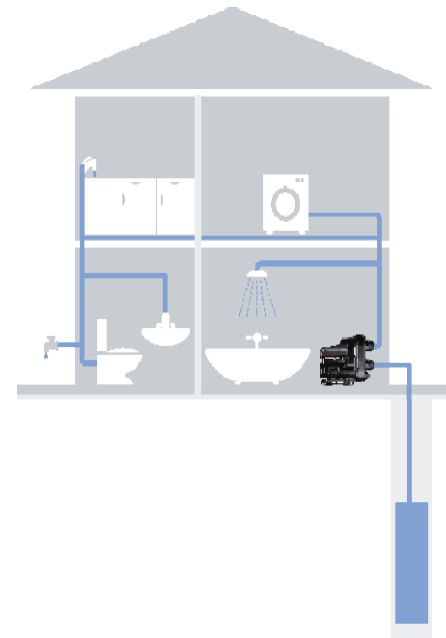

Zakres stosowania

Budynki mieszkalne



Maksymalna liczba kondygnacji: 3

Maksymalna liczba przyborów: 8

SCALA2 – nr katalogowy; gwarancja

SCALA2 3 -45 A K C H D E									
Typoszereg									
SCALA1 Economy									
SCALA2 Comfort									
Wydajność nominalna									
3: [m ³ /h]									
Maksymalna wysokość podnoszenia									
45: [m]									
Oznaczenie materiału									
A: Standardowy									
Napięcie zasilania									
K: 1 x 200-240 V, 50/60 Hz									
M: 1 x 208-230 V, 60 Hz									
V: 1 x 115 V, 60 Hz									
W: 1 x 100-115 V, 50/60 Hz									
Silnik									
C: Wysokosprawny silnik z przetwornicą częstotliwości									
Kabel zasilający i wtyczka									
A: Kabel z wtyczką, IEC typ I, AS/NZS3112, 2 m									
B: Kabel z wtyczką, IEC typ B, NEMA 5-15P, 6 stóp									
C: Kabel z wtyczką, IEC typ E i F, CEE7/7, 2 m									
D: Kabel bez wtyczki, 2 m									
G: Kabel z wtyczką, IEC typ G, BS1363, 2 m									
H: Kabel z wtyczką, IEC typ I, IRAM 2073, 2 m									
J: Kabel z wtyczką, NEMA 6-15P, 6 stóp									
Sterownik									
D: Zintegrowana przetwornica częstotliwości									
Gwint									
A: R 1" EN 1.4308									
C: NPT 1" EN 1.4308									
E: Materiał kompozytowy R 1"									
F: Materiał kompozytowy NPT 1"									

Nr katalogowy dla rynku w Polsce: **98562862**

Opis: SCALA2 3-45 AKCCDE 1x200-240V 50/60Hz

Wtyczka: Schuko, Typ E & Typ F, CEE 7/7



Podstawowe cechy i dane techniczne

Cechy i dane techniczne	SCALA2
Stałe ciśnienie	Tak
Samozasysanie	Tak
Praca na zewnątrz	Tak, IP: X4D3
Poziom ciśnienia akustycznego	47 dB(A) - dla typowych zastosowań
Kompaktowa budowa	Indeks 60
Dł. x Szer. x Wys.	403 mm x 193 mm x 302 mm
Maks. moc nominalna (P1)	550 W
Nominalny punkt pracy	3 m ³ /27 m/, max 45 m
Zakres nastawy ciśnienia tłoczenia	1,5-5,5 bara - praca ze stałym ciśnieniem


Opakowanie

Strona frontowa opakowania



Opakowanie

Strona tylna

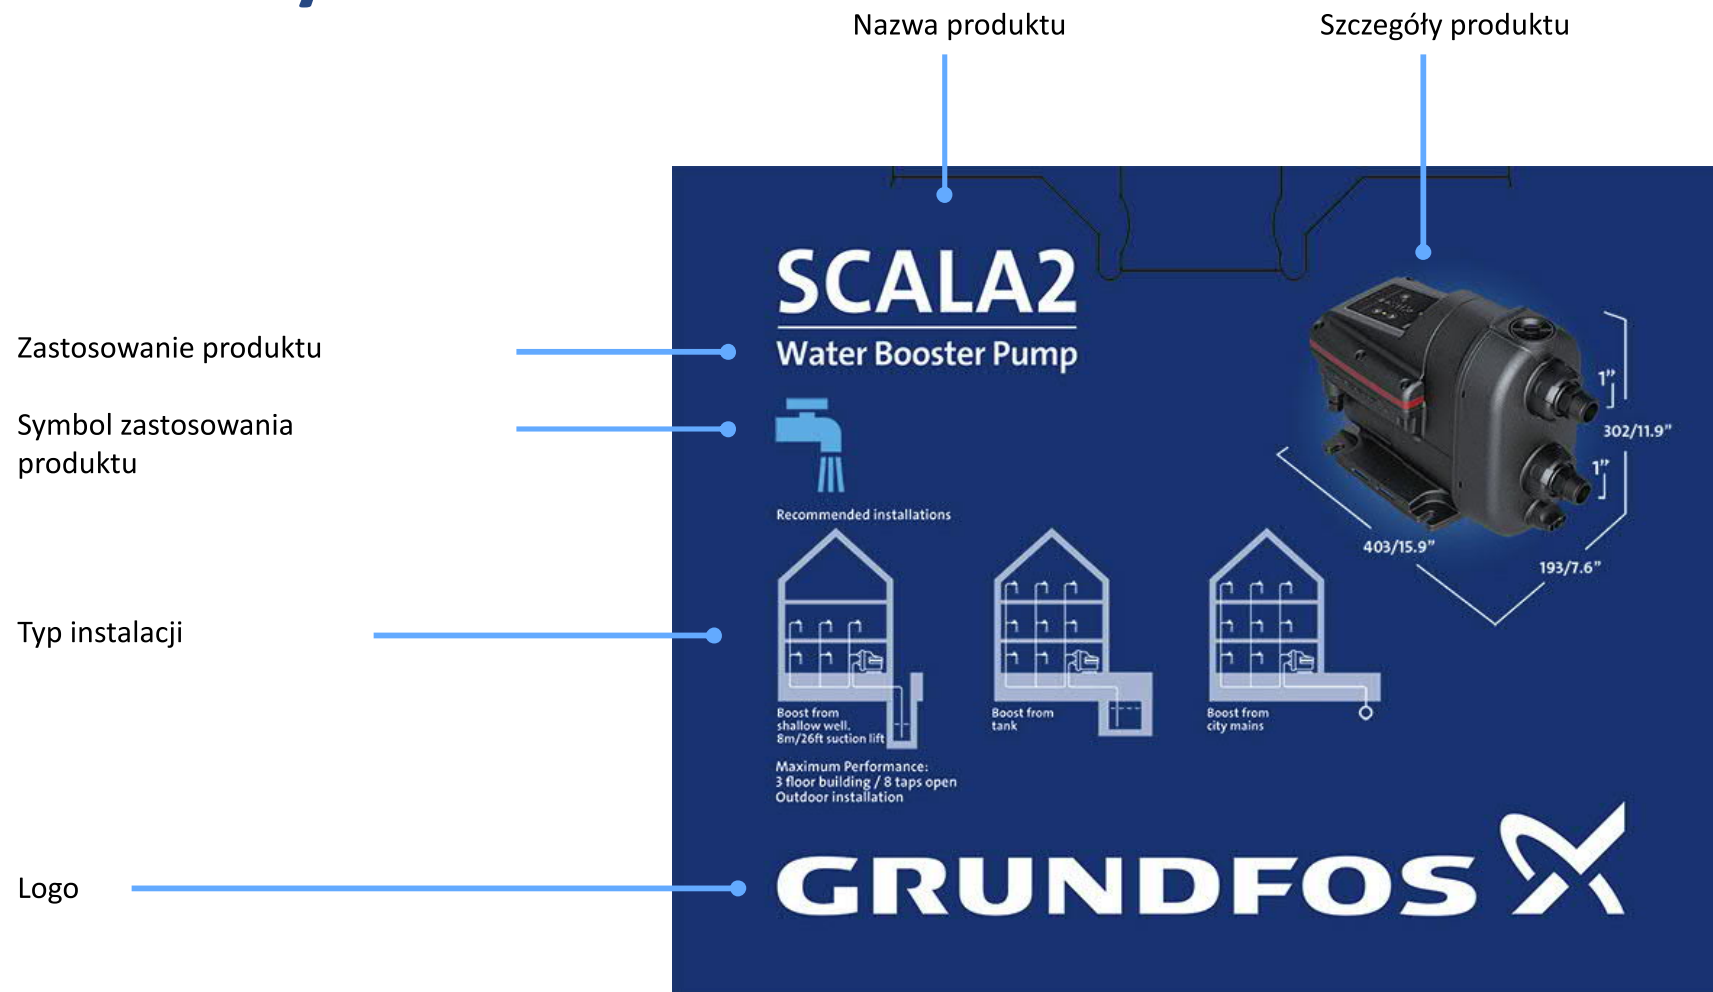

Atest higieniczny

Ważny do 15.01.2020 r.



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska
ATEST HIGIENICZNY HK/W/1120/01/2016
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Kompaktowe urządzenie hydroforowe SCALA2**

Zawierający / containing: kompozyt, butyl, stal nierdzewną

Przeznaczony do / destined: tłoczenia wody w instalacjach zasilania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu / The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:
GRUNDFOS
DK-8850 Bjerringbro,
Poul Due Jensens Vej 7, Dania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
62-081 Przeźmierowo
Baranowo, ul. Klonowa 23

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-01-16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-01-16 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 16 stycznia 2017
The date of issue of the certificate: 16th January 2017

Kierownik Zakładu Higieny Środowiska
Zm. Maciej Szabo
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek_zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks: +48 22 849 74 84,
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź nas on-line lub po prostu daj znać czego potrzebujesz!

- Broszury
- Instrukcje montażu i eksploatacji
- Karta katalogowa produktu
- Katalog części zamiennych i zestawów serwisowych
- Video serwisowe
- Instrukcja serwisowa
- Rysunki instalacyjne
- Informacje prasowe

✓ [Katalog Techniczny Grundfos](#)

✓ www.grundfos.pl

✓ [Grundfos Ecademy](#)

