


Jak poprawnie dobrać ogranicznik przepięć?

Dobór ograniczników przepięć - strona AC



TN-C

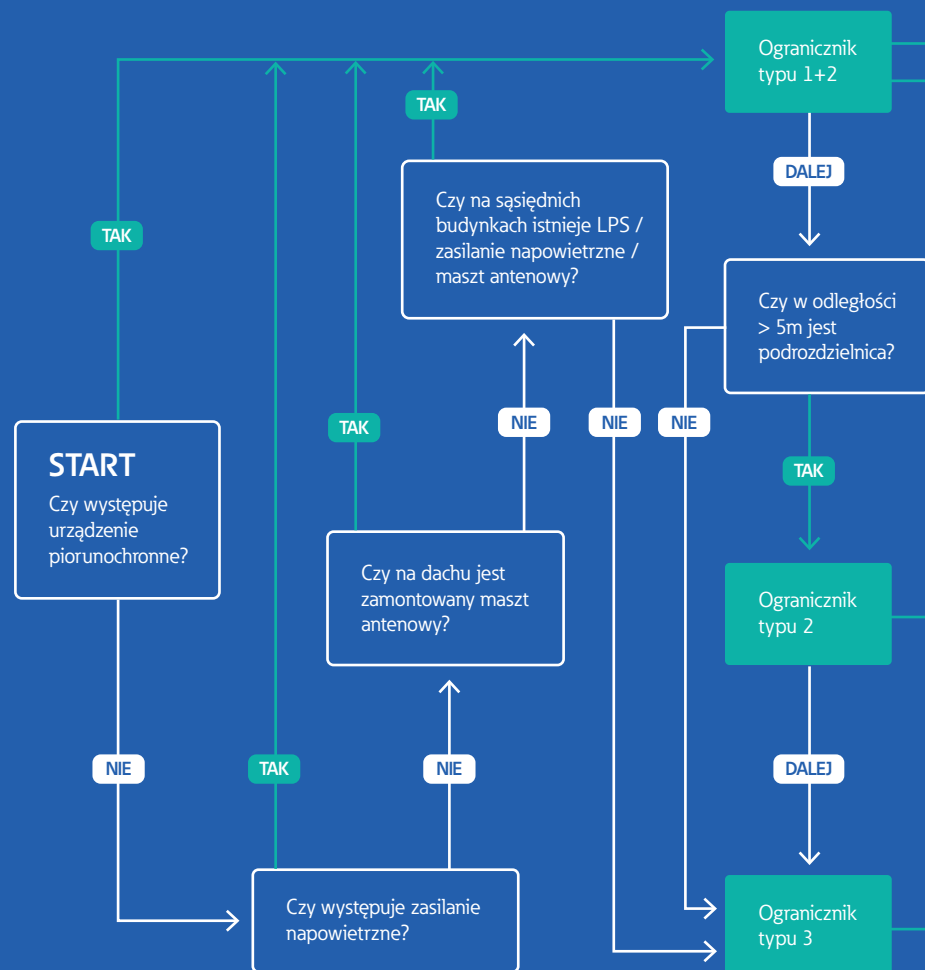

Układ 3-faz:
SPHT12-350/3-AX nr EP-502636



Układ 3-faz:
SPBT12-280/3 nr 158330
Układ 1-faz:
SPBT12-280/1 nr 158306



Układ 3-faz:
SPCT2-280/3 nr 167595
Układ 1-faz:
SPCT2-280/1 nr 167593



Układ 1-faz:
SPDT3-280/2 nr 170485

TN-S



Układ 3-faz:
SPHT12-350/3+NPE-AX nr EP-502635



Układ 3-faz:
SPBT12-280/4 nr 158331
Układ 1-faz:
SPBT12-280/2 nr 158309



Układ 3-faz:
SPCT2-280/4 nr 167596
Układ 1-faz:
SPCT2-280/2 nr 167594



Układ 1-faz:
SPDT3-335-1+NPE nr 170487
Układ 1-faz:
SPDT3-280/2 nr 170485

TT




Układ 3-faz:
SPHT12-350/3+NPE-AX nr EP-502635



Układ 3-faz:
SPBT12-280-3+NPE50 nr 184750
Układ 1-faz:
SPBT12-280-1+NPE50 nr 184752



Układ 3-faz:
SPCT2-280-3+NPE nr 167620
Układ 1-faz:
SPCT2-280-1+NPE nr 167619



Układ 1-faz:
SPDT3-335-1+NPE nr 170487

Jak poprawnie dobrać ogranicznik przepięć?

Dobór ograniczników przepięć - strona DC

Typ T1+T2

Typ T2

600V DC



SPPVRT12-06-2+PE nr EP-501952



SPPVRT2-600-2+PE nr EP-501972

1000V DC



SPPVRET12-10-2+PE nr EP-502585



SPPVRT2-10-2+PE nr EP-501966

1500V DC



SPPVRT12-15-2+PE nr EP-501960



SPPVRT2-15-2+PE nr EP-501969

Czy jest LPS?	Czy zachowano odstęp izolacyjny „s” od LPS?	Odległość pomiędzy modułami PV i falownikiem	SPD DC moduły PV	SPD DC falownik	SPD AC
TAK	TAK	< 10 m	-	Typ 2	Typ 1
		> 10 m	Typ 2	Typ 2	
	NIE	< 10 m	-	Typ 1	
		> 10 m	Typ 1	Typ 1	
NIE	-	< 10 m	-	Typ 2	Typ 2
		> 10 m	Typ 2	Typ 2	



Zabezpieczenie domowej instalacji PV z produktami Eaton



Prefabrykacja rozdzielnic fotowoltaicznej – rozdzielnica PV napięcia stałego DC